

Respostas ao pedido de esclarecimento


EDITAL 016/2020

O Presidente da Comissão de Julgamento faz saber que foram recebidos os seguintes pedidos de esclarecimentos, quais foram analisados e respondidos conforme segue:

No documento (DI-01023-PE-AR-LI-0003_00 – LISTA DE ELEVADORES) são solicitados, para os elevadores de carga, 2 acessos, conforme print abaixo:

1 Aspectos Gerais									
1.1	Tag	1023-1003							
1.2	Serviço	Elevador de Materiais							
1.3	Tipo	Elevador de tração elétrica com casa de máquina carga							
2 Dimensões da cabine - Abertura lateral									
2.2	Capacidade de pessoas	Acessos	Cabine			Porta		Caixa do elevador	
2.3			Largura	Profundidade	Altura	Largura	Altura	Largura	Profundidade
2.4	-	2	1400	2400	2500	1200	2300	2250	2750
3	Velocidade m/s								
3.1	0,5								
4	Carga (Kg)								
4.1	2000								

Porém no projeto arquitetônico, não são apresentados acessos duplos, conforme print abaixo:

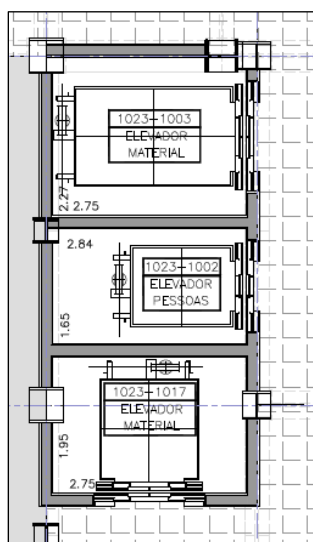

Favor confirmar a quantidade e posição dos acessos correta.

Para os elevadores, as medidas das caixas de corrida (planilha x projeto) são conflitantes. Qual documento devemos considerar?

Para os elevadores, as medidas de cabina x capacidade solicitada de carga não são compatíveis com carga. Solicitamos esclarecimentos em relação as informações apresentadas são compatíveis.

RESPOSTA: Segue abaixo as especificações dos elevadores.

Tag		1023-1002						
Serviço		Elevador passageiros						
Tipo		Elevador de tração elétrica sem casa de máquinas						
Dimensões da cabine - Abertura lateral								
Capacidade de pessoas	Acessos	Cabine			Porta		Caixa do elevador	
		Largura	Profundidade	Altura	Largura	Altura	Largura	Profundidade
8	1	1100	1400	2200	800	2000	1650	1750
Velocidade m/s								
1								
Carga (Kg)								
600								

Tag		1023-1003						
Serviço		Elevador de Materiais						
Tipo		Elevador de tração elétrica com casa de máquina carga						
Dimensões da cabine - Abertura lateral								
Capacidade de pessoas	Acessos	Cabine			Porta		Caixa do elevador	
		Largura	Profundidade	Altura	Largura	Altura	Largura	Profundidade
-	1	1400	2400	2500	1200	2300	2250	2750
Velocidade m/s								
0,5								
Carga (Kg)								
2000								

São Paulo, 21 de outubro de 2020

RONALDO ALMEIDA DA SILVA
Comissão de Julgamento