

Item 46:


Conforme indicado nos prints abaixo, entendemos que não há divergência no circuito indicado (IB160-07.01).

De qualquer forma, para evitar dúvidas, o cabo correto para o circuito IB160-07.01 é 3x#120mm²(3F) + 1x#70mm²(PE).

- DI-04403-PE-EL-LI-0002_00 - Lista de cabos:

ITEM	TAG DO CIRCUITO	TIPO DE ISOLAÇÃO (NOTA-1)	CLASSE DE ISOLAÇÃO (kV) (NOTA-1)	CONDUTORIAL - (CONDUTORES)	BITOLA (mm²) (NOTA-1)	FASE(F) NEUTRO(N) TERRA(PE)	DISTÂNCIA (m)	TENSÃO (V)	FIN.	DE	PARA	OBSERVAÇÕES / NOTAS
1	INSTALAÇÃO DO EMULSIFICADOR											
1.1	IB160-07	EPR	0,6/1	3x	1/CK150	F/F/F	95	220	F	QDFNB-117	Motor Starter Panel (MFC)	Conforme orientação do fabricante.
		EPR	0,6/1	1x	1/CK95	PE	95	220	PE			
1.2	IB160-07.01	EPR	0,6/1	3x	1/CK120	F/F/F	30	220	F		Motor Starter Panel (MFC)	Conforme orientação do fabricante.
		EPR	0,6/1	1x	1/CK70	PE	30	220	PE			
1.3	IB160-07.02	PVC	0,45/0,75	9x	1/CK2,5	C	30	24	C		Main HMI Enclosure Panel (MFC)	Conforme orientação do fabricante.
		PVC	0,45/0,75	2x	1/CK2,5	F	30	24	F			
1.4	IB160-08	PVC	0,6/1	2x	1/CK2,5	F	100	220	F	QDFNB-117	Main HMI Enclosure Panel (MFC)	Conforme orientação do fabricante.
		PVC	0,6/1	1x	1/CK2,5	PE	100	220	PE			

- DI-00044-PB-EL-DE-0228_04.dwg:

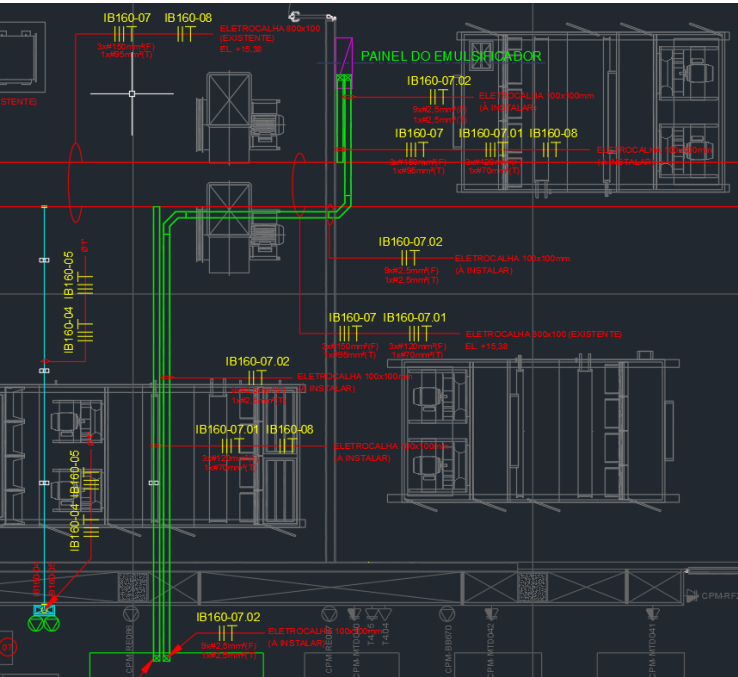

ITEM 46:

- O Fornecimento e alocação do painel do emulsificador não está no escopo de elétrica.
- A Contratada será responsável por lançar os circuitos e conectar os cabos conforme indicado no layout DI-00044-PB-EL-DE-0228_04.dwg e no DI-04403-PE-EL-LI-0002_00 - Lista de cabos.

ITEM 46:

- N/A.